

**Paweł Krzemiński**  
**Dyplomowany Mistrz Kominarski**  
**Zrzeszony w Korporacji Kominarzy Polskich**  
**Biegły sądowy z zakresu kominarstwa, zagrożeń pożarowych od urządzeń**  
**grzewczo- kominowych, wentylacji oraz przyczyn zatruc tlenkiem węgla**  
**przy Sądzie Okręgowym w Świdnicy A.0151-126/15**  
**Jedlina- Zdrój ul. Południowa 3/3 tel. kom. 606-892-661**



Zakład Usług Kominarskich  
Grażyna Krzemińska  
58-330 Jedlina- Zdrój, ul. Południowa 3/3  
NIP 8851316983 Regon 022319812  
tel. 883 428 427, 606 892 661

Jedlina- Zdrój 01.06.2021r

**OPINIA NR. 90/06/2021**

**W budynku przy ul. Bohaterów Getta Nr. 36 / 5 w Głuszczy**

**Dotycząca urządzeń grzewczo- kominowych używanych przez : Gmina Głuszczyca**

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominarskiego Pawła Krzemińskiego w celu :

1. wskazania przewodu kominowego usytuowania miejsca na podłączenie
2. ustalenia prawidłowości podłączenia
3. ustalenia przyczyn wadliwego działania urządzeń grzewczych lub wentylacyjnych
4. ustalenia stanu technicznego kominów
5. ustalenia stanu technicznego pieca

W związku z powyższym stwierdza się co następuje :

Dla odprowadzenia wentylacji wywiewnej z pomieszczenia kuchnia , łazienka i WC należy wykonać przewody kominowe , ognioodporne, o średnicy wewnętrznej min.150mm. Przewody wentylacji wywiewnych wyprowadzić z pomieszczeń kuchnia, łazienka i WC, przewodem kominowym nr 6 (patrz szkic) , ponad dach, zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego i P. Poż. (patrz szkic).  
W chwili doszczelnienia lokalu montując szczelną stolarkę okienną i drzwiową należy dopowietrzyć mieszkanie montując nawiewniki okienne.

Opinię sporządzono w oparciu o Ustawę Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r ( Dz.U.Nr.89 poz.414) wraz z późniejszymi zmianami , Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej oraz Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków , jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz.U.Nr.75 poz.690 z 15 czerwca 2002r.) z późniejszymi zmianami.

**Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla właściciela ( inwestora) i opiniodawcy .**

**UWAGA :**


po wykonaniu w/w zaleceń należy zgłosić do Z-đu kominarskiego celem sprawdzenia prawidłowości wykonania oraz wydania protokołu powykonawczego .

pieczętka i podpis  
uprawnionego Mistrza Kominarskiego

**UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI**  
Członek KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH  
Wpisany do Rejestru pod nr 44

*Paweł Krzemiński*

zalic orientacyjny ;

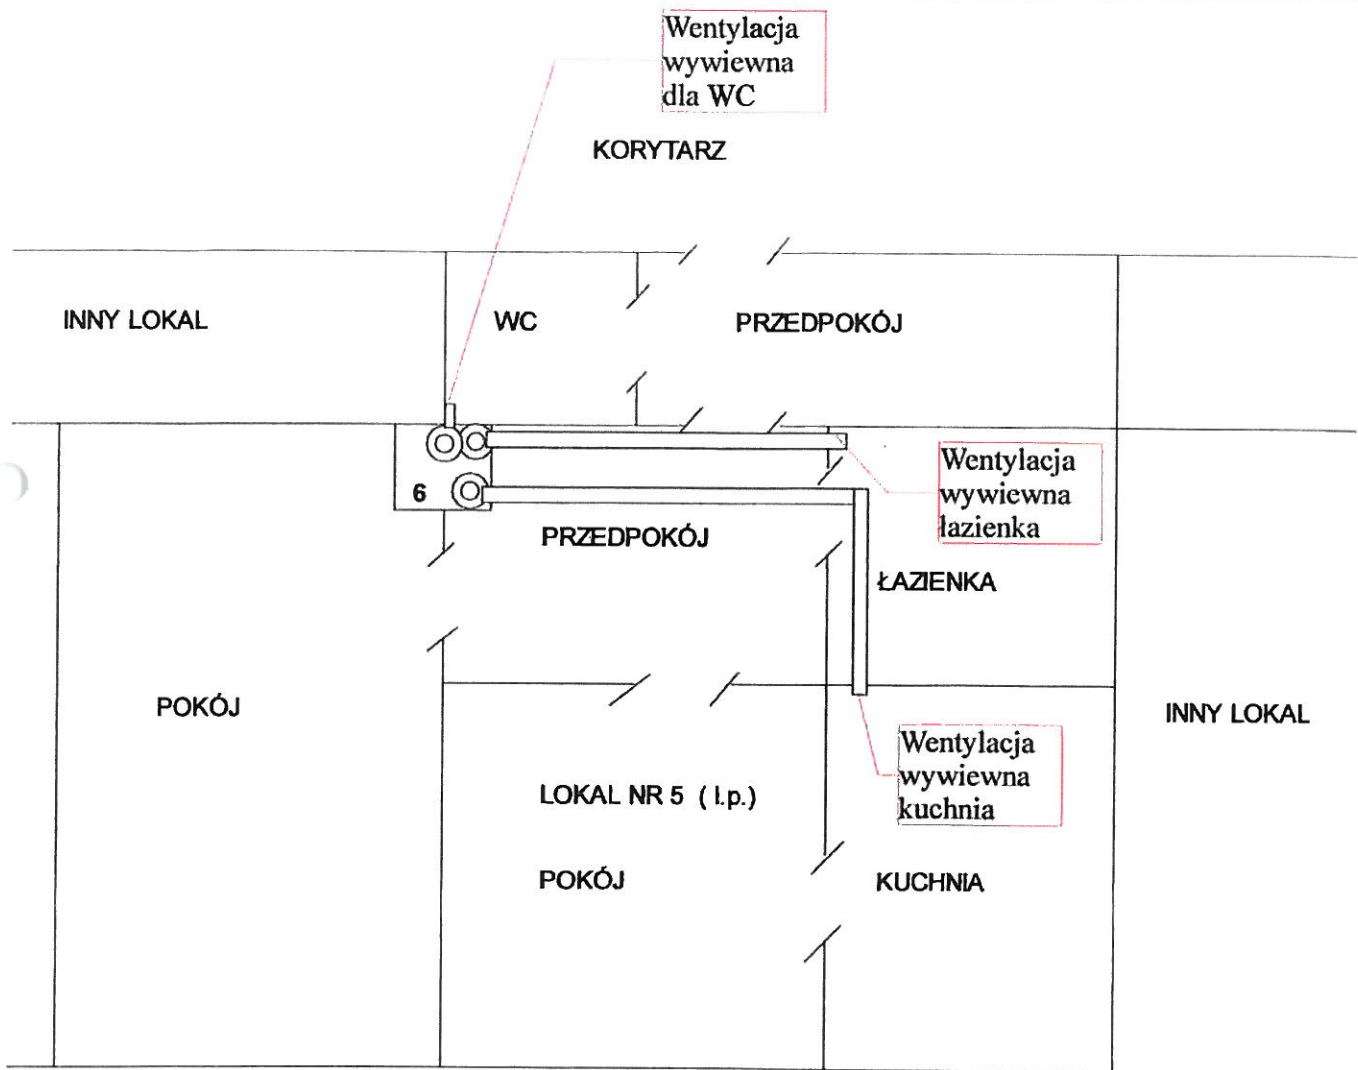


ul. Boh. Getta

Zakład Usług Kominiarskich  
Grażyna Krzemieńska  
50-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/3  
NIP 8851316983 Regon 022318612  
tel. 883 428 427, 606 892 661

UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI  
Członek KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH  
Wpisany do Rejestru pod nr 44

*Paweł Krzemieński*

entacyjny ;

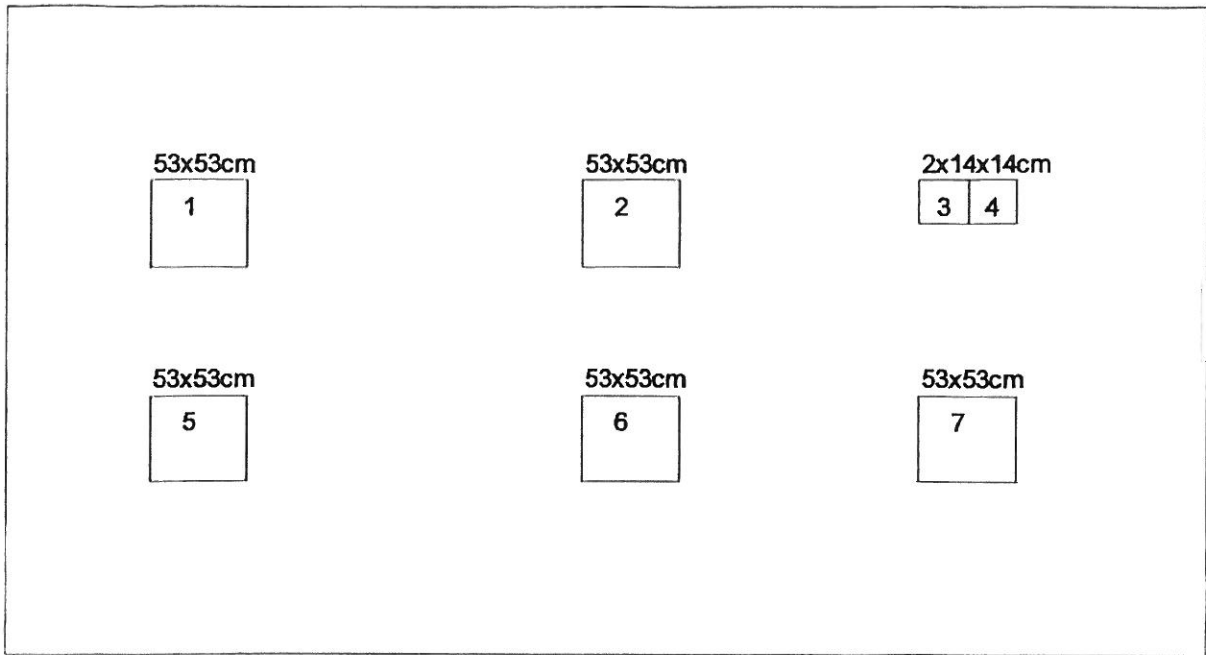

ul. Boh. Getta

Zakład Usług Kominiarskich  
Grażyna Krzeminska  
58-330 Jedlina-Zdrój, ul. Południowa 3/3  
NIP 6851316983 Regon 022319812  
tel. 883 428 427, 606 892 661

**UPRAWNIONY MISTRZ KOMINIARSKI**  
Członek KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH  
Wpisany do Rejestru pod nr 44

*Paweł Krzeminski*